




Zuständigkeit für Zulassung / Duldung einer Grenzwertabweichung in Bayern nach §§ 9 und 10 TrinkwV

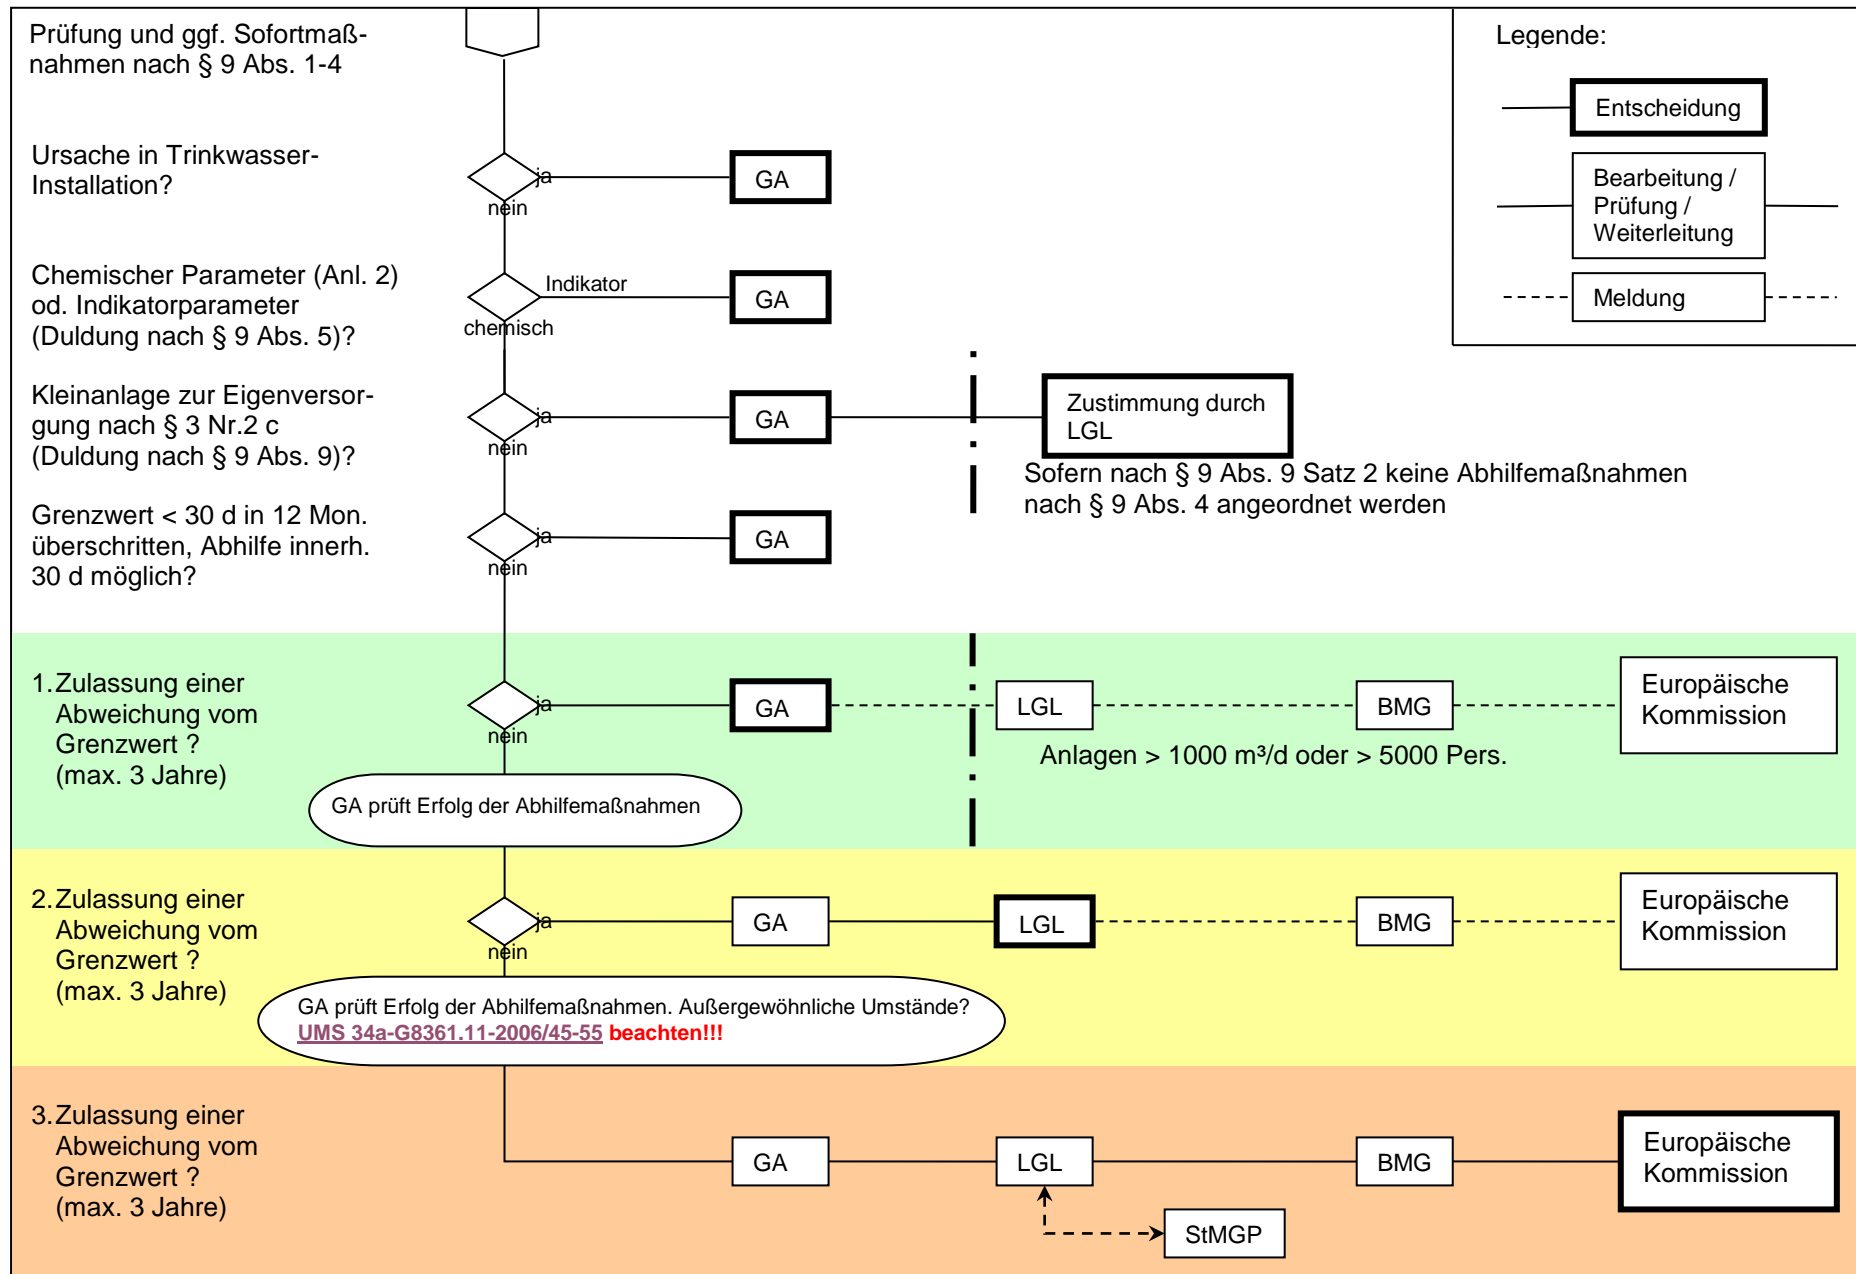

Anlage 4-1 Codes für die Formblätter D1, D2 und D3

Codes für die Ursachen einer Nichteinhaltung (zu D1, D2 und D3)

Code	Ursache
C	Auf Einzugsgebiet zurückzuführen
T	Auf Wasserwerk zurückzuführen
P	Auf öffentliches Verteilungsnetz zurückzuführen
D	Auf häusliche Trinkwasser-Installation zurückzuführen
O	Andere Ursache
S	Kombination an Ursachen
U	Unbekannte Ursache

Codes für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung (zu D1, D2 und D3)

Code	Beschreibung der Abhilfemaßnahme
C für Einzugsgebiet	
C1	Maßnahme(n) zur Behebung bzw. Minderung der Ursache
C2	Maßnahme(n) zum Ersatz der Wasserressource
T für Aufbereitung	
T1	Einführung, Aufrüstung oder Ertüchtigung der Aufbereitung
P für öffentliches Verteilungsnetz	
P1	Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
P2	Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
D für Trinkwasser-Installation ^a	
D1	Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
D2	Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
S Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern	
S1	Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern
O Sonstiges	
O1	Sonstiges
E Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit	
E1	Benachrichtigung der Verbraucher und Anweisungen (z. B. Entnahmeverbot, Abkochgebot, vorübergehende Gebrauchseinschränkung)
E2	Vorübergehende Bereitstellung einer alternativen Trinkwasserversorgung (z. B. Wasser in Flaschen, Behältern, Tankwagen)
^a Einschließlich häuslicher Trinkwasser-Installationen, aus denen Wasser an die Öffentlichkeit abgegeben wird.	

Codes für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen (zu D1, D2 und D3)

Code	Zeitrahmen
I	Sehr kurzfristig, d. h. nicht mehr als 1 Tag
S	Kurzfristig, d. h. nicht mehr als 30 Tage
M	Mittelfristig, d. h. mehr als 30 Tage, aber nicht mehr als 1 Jahr
L	Langfristig, d. h. mehr als 1 Jahr